

LÄMPÖPARONIT VB ja K-060

®




Sähkölämmityselementti VB 6010




Sähkölämmityselementti VB
ja sähköasetti K-060



Sähkölämmityselementti VB
sivusiirtoyksiköllä



Sähkölämmityselementti VB
korotuskauluksella

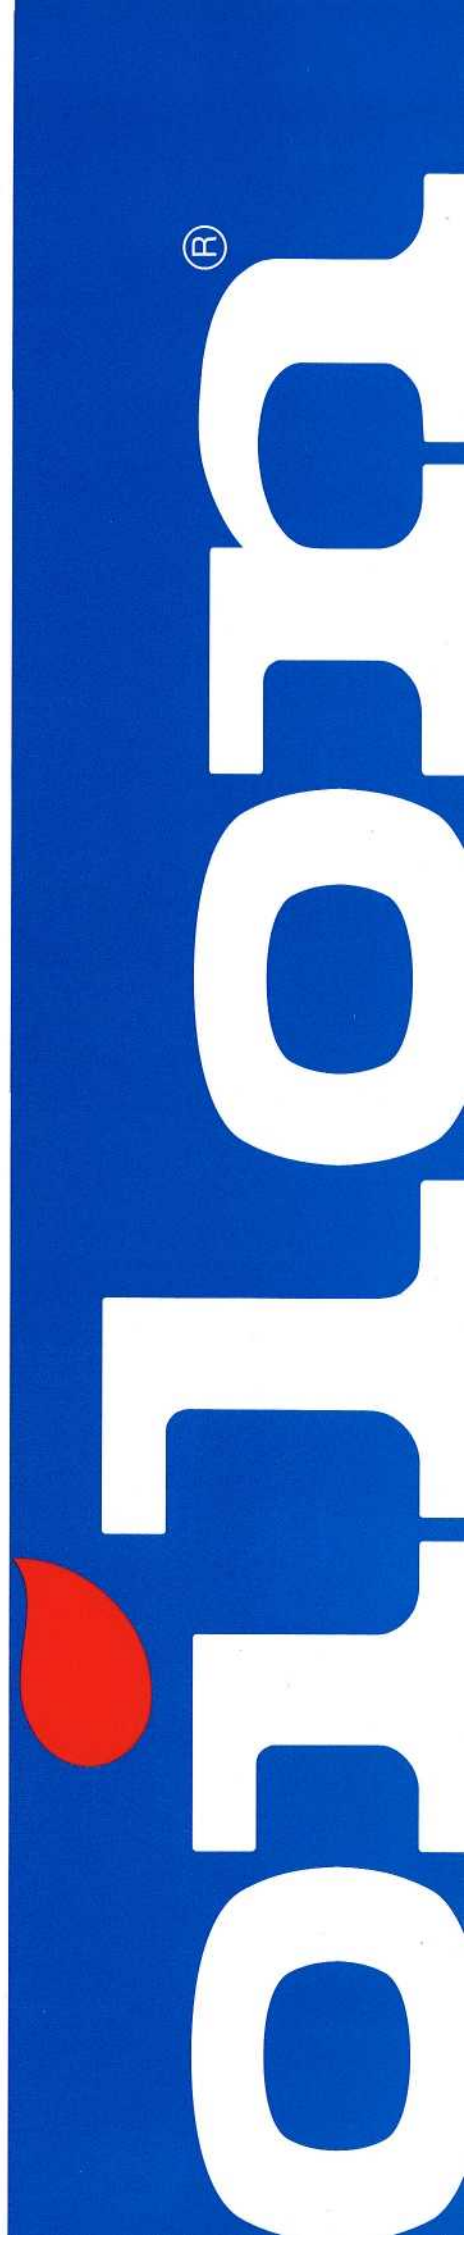

LÄMPÖPARONI-SÄHKÖLÄMMITYSELEMENTTI


teho kW

Yksiportaiset


VB 3010	3
VB 4510	4,5
VB 6010	6

Kaksiportaiset



VB 6001	6
VB 7501	7,5
VB 9001	9

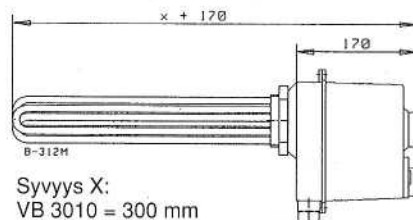

Syvyys X:
VB 3010 = 300 mm
VB 4510 = 430 mm
VB 6010 = 430 mm

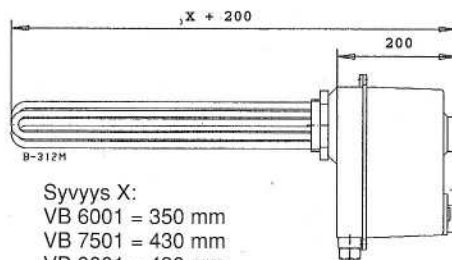

Syvyys X:
VB 6001 = 350 mm
VB 7501 = 430 mm
VB 9001 = 430 mm

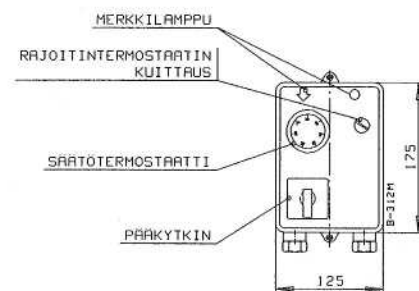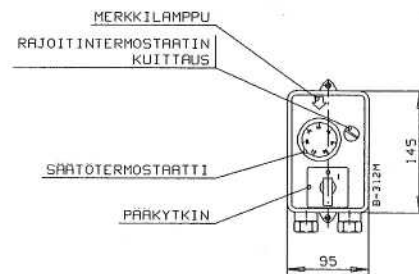

Lämpöparoni-sähkölämmityselementti on tarkoitettu varalämmitysjärjestelmäksi polttoainekattilaan tai varaajaan. Se kytkeytyy päälle automaattisesti ja pitää talon lämpimänä esim. öljyn loppuessa.

Yksiportaiset Lämpöparonit ovat tehoiltaan 3 (VB 3010), 4,5 (VB 4510) tai 6,0 kW (VB 6010). Lämpöparoni-sähkölämmityselementtiin kuuluvat sähkövastus R2"-kierteellä sekä ohjauskeskus, joka sisältää riiviliittimen syöttöjohtoille, pääkytkin, rajoitintermostaatti ylikuumenemisen estämiseksi, kolminapainen


nen säätötermostaatti sekä merkkilamppu, joka toimii sähkövastuksen lämmittäessä.

Kaksiportaiset Lämpöparonit ovat tehoiltaan 6,0 (VB 6001), 7,5 (VB 7501) tai 9,0 kW (VB 9001). Säätötermostaatti on nelinapainen ja kaksiportainen. Kokoasteho kytkeytyy siten kahdessa portaassa.



Kaikki Lämpöparoni-sähkölämmityselementit voidaan toimittaa myös yhden tunnin kytkeytymisviiveellä varustettuina (mallit F).

SÄHKÖKASETTI K-060

Mikäli kattilassa ei ole valmista vastusyhdetä (R2"), voidaan varalämmitys toteuttaa kasetin K-060 avulla. Asenna kasetti aina vaakasuoraan. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut sähköturvallisuuslain 410/1996 soveltamisesta päätöksen sähköalan töistä, 516/1996.

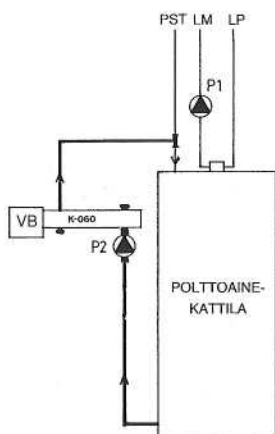

VB = Lämpöparoni
K-060 = Kasetti
P1 = Kiertovesipumppu, lämmitysverkosto
P2 = Kiertovesipumppu, sähkökattilalle
PST = Paisuntajohto
LM = Lämmitys, menovesi
LP = Lämmitys, paluuvesi

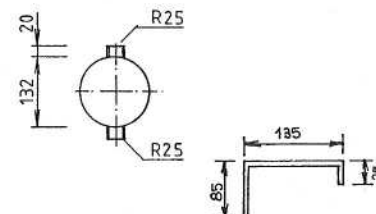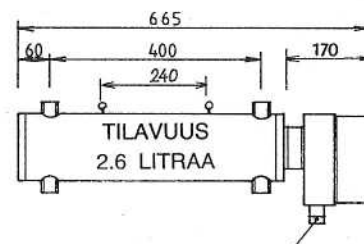

OILON OY

Osoite PI 5, 15801 LAHTI
Metsä-Pietilänkatu 1, 15800 LAHTI
Puh. (03) 85 761
Fax (03) 857 6239
E-mail info@oilon.fi
Internet www.oilon.fi

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

E0170037FI