4321
Vesimittariventtiilipari kiinnikkeineen

TH02

Tekniset tiedot

Rakennepaine	1 MPa (10 bar)
Raaka-aine	erikoismessinki sinkinkadonkestävä
Pallon tiivisteet	PTFE
Sulatustulppa	G 3/4

Huolto

Karan ("poksin") tiivisteen kiristys

- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia.

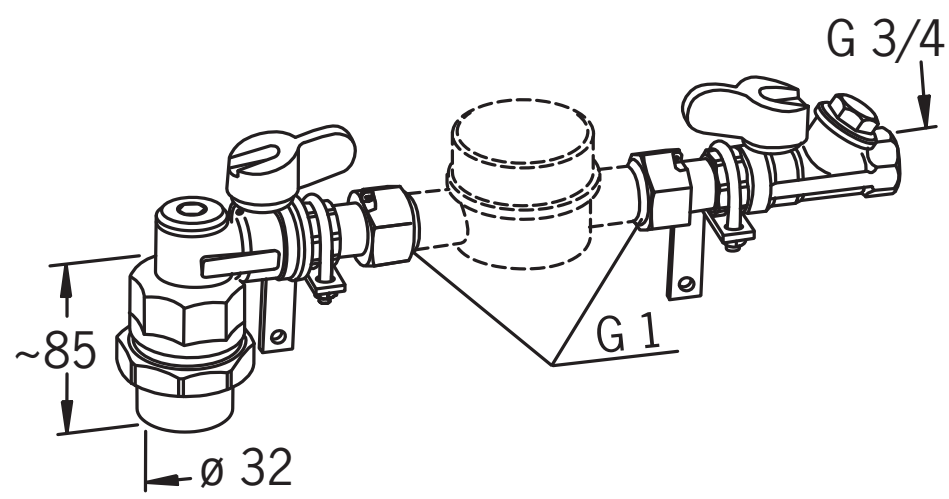

Koko			Oras-nro	LVI-koodi	Mitat
DN	**D**	*****			**L**
25	32	40	432132	3825016	85
32	40	43	432140	3825018	90

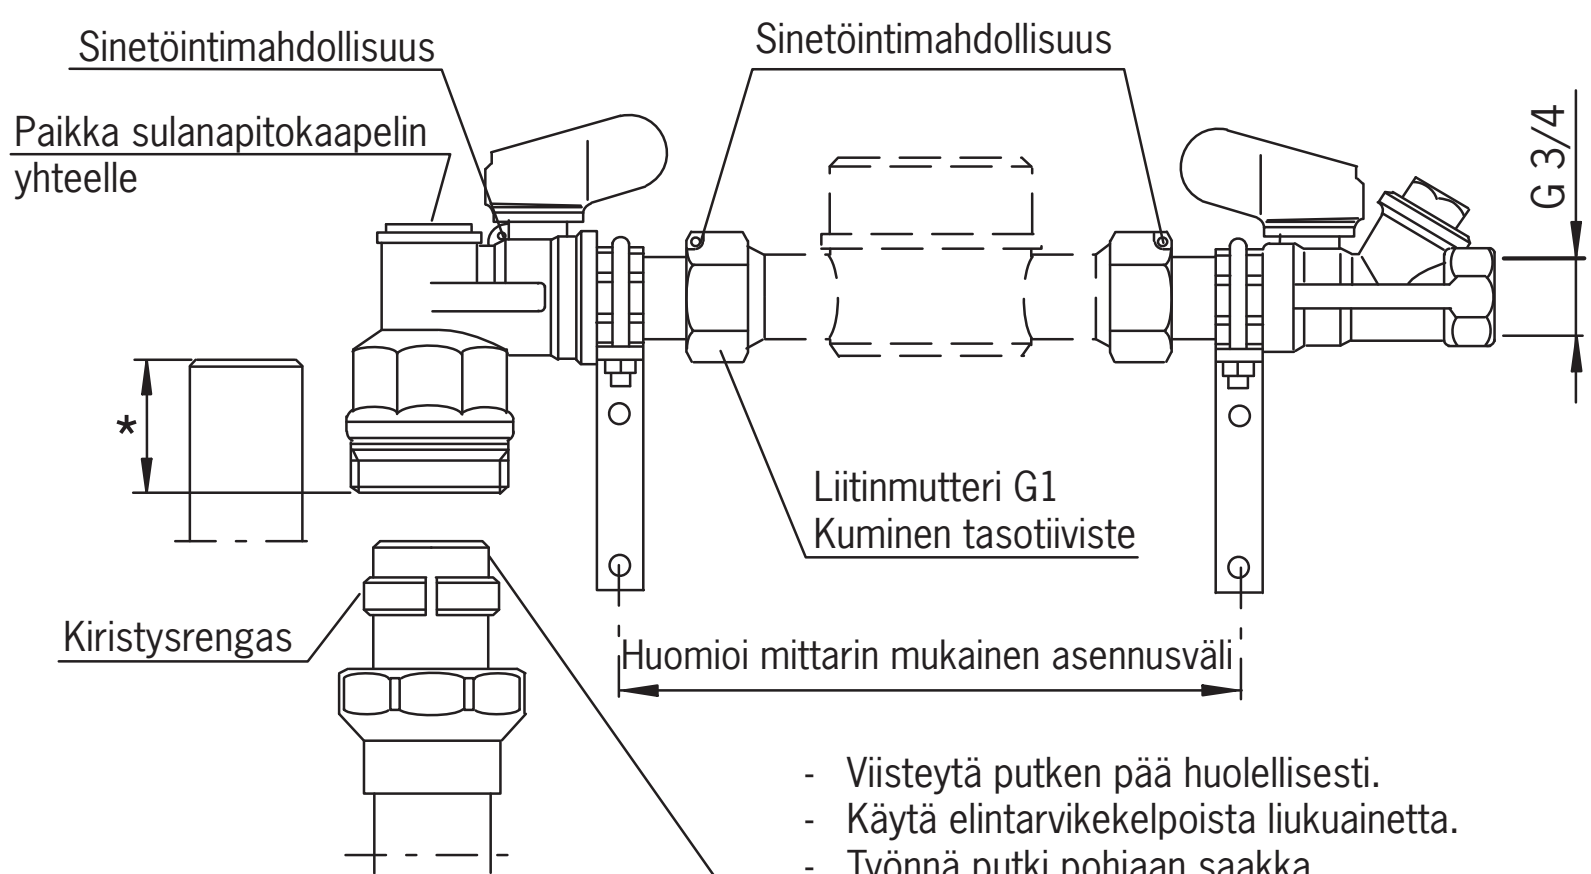

- Viisteytä putken pää huolellisesti.
- Käytä elintarvikekelpoista liukuainetta.
- Työnnä putki pohjaan saakka.
- Kiristä mutteri pohjaan saakka.
- Tukiholkkia ei tarvitse käyttää.

*) ø 32 putki; 40 mm
ø 40 putki; 43 mm

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com

945831/01/11

4321
Ventilpar för vattenmätare

TH02

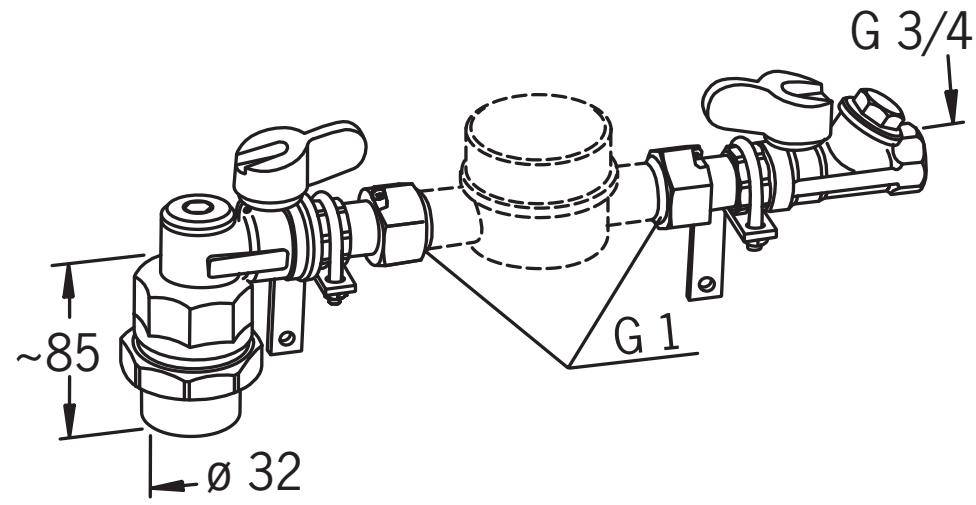

Teknisk information

Max. arbetstryck	1 MPa (10 bar)
Råmaterial	specialmässing, avzinkningshärdig
Kulans tätningar	PTFE
Avfrostningsplugg	G 3/4

Service

Åtdragning av tätningen till spindeln (boxen)

- Lossa på handtaget och dra åt skruvholken under.

Storlek			Oras nr	LVI nr	Mått
DN	**D**	*****			**L**
25	32	40	432132	3825016	85
32	40	43	432140	3825018	90

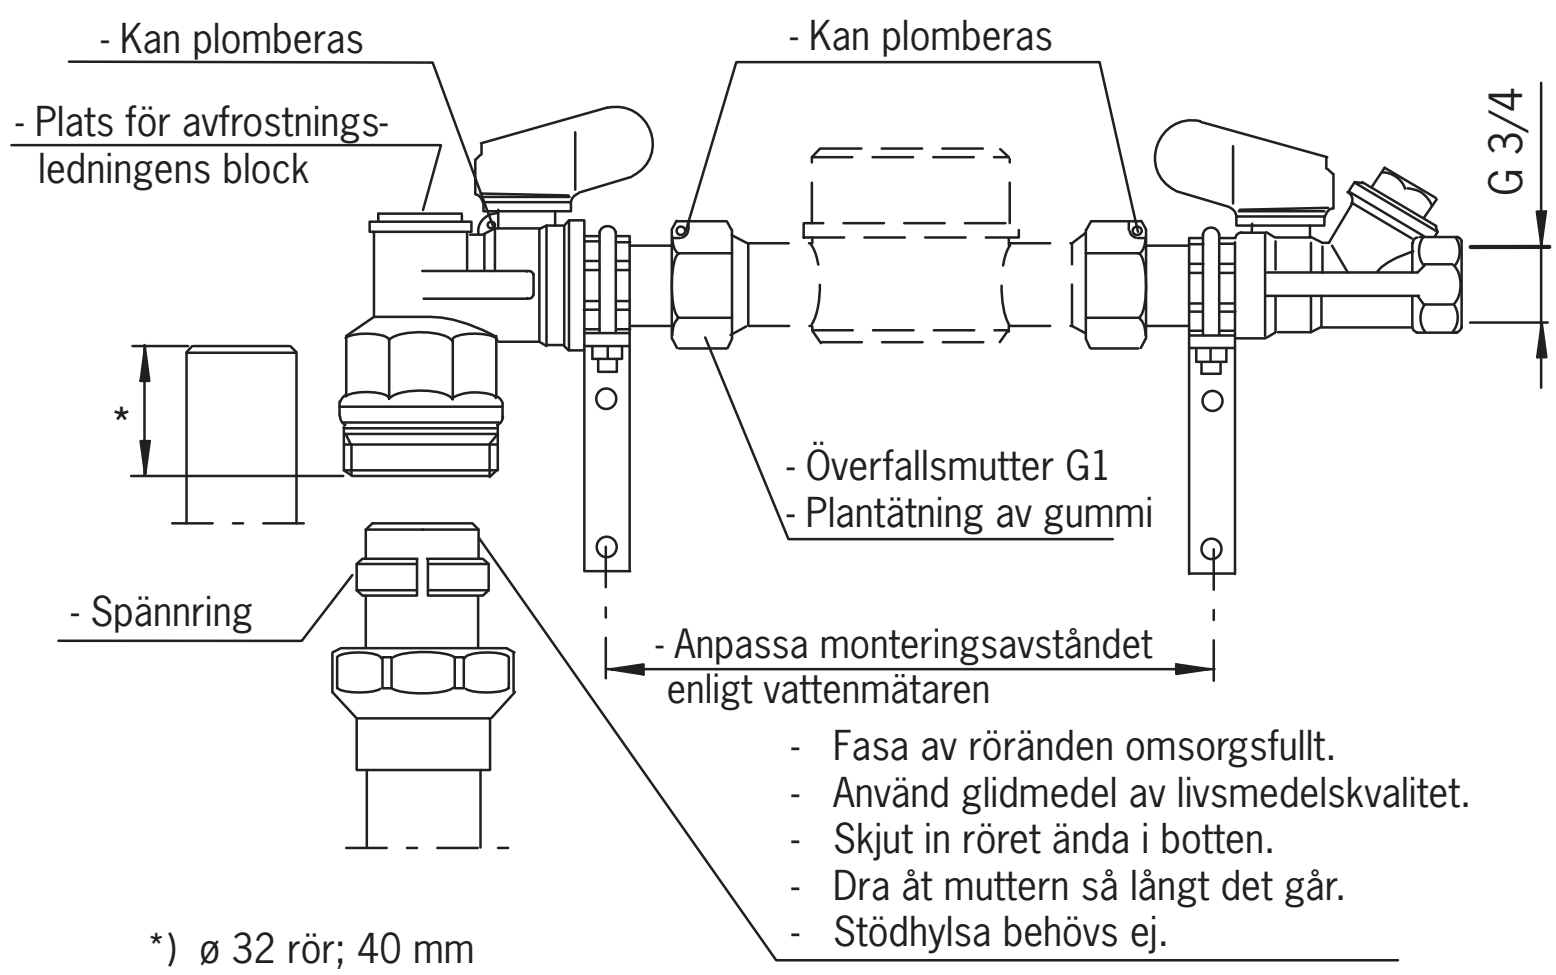

*) ø 32 rör; 40 mm
ø 40 rör; 43 mm

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com