

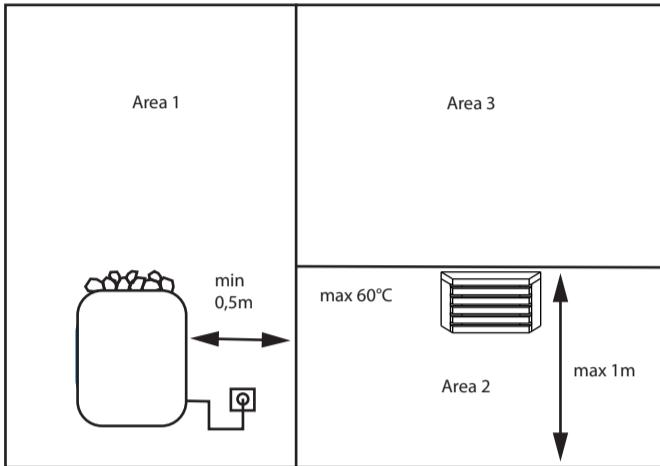
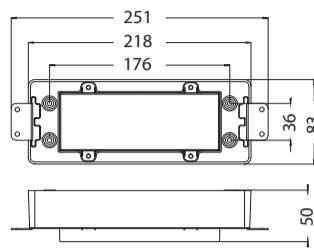


SAUNALED

320TRL horizontal 4126227

IP65 -O C E

LED-SAUNAVALAISIN | LED-BASTUSBELYSNING | LED-SAUNAVALGUSTI | LED SAUNA LUMINAIRE

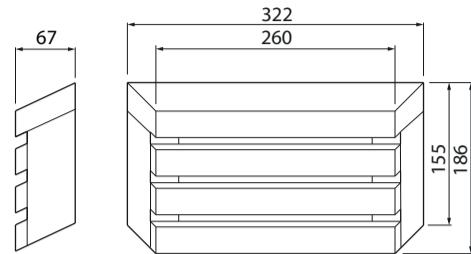

Pinta- tai upposennus seinään.
För infädd eller ytmontering på vägg.
Pind- või süvispaigaldus seinale.
For recessed or surface mounting on the wall.

Airamin SaunaLed valaisimen saa asentaa vain alueelle 2 (Area 2).
Airam SaunaLed får monteras enbart inom area 2.
Airami SaunaLed valgustit tohib paigaldada ainult tsooni 2.
The Airam SaunaLed fixture should be installed only to area 2.

Asennuskorkeus maks. 1m korkeudelle lattiaa ja etäisyys vähintään 0,5m kiukaasta.
Max installationshöjd 1m från golv och med minst 0,5m avstånd
från bastuaggregat/värmevärmekälla.
Paigalduskõrgus maks. 1 m põrandast. Paigalduskoht peab asetsema
kerisest vähemalt 0,5 m kaugusele.
Max installation height 1m from the floor
and at minimum with a distance of 0,5 m from the sauna stove.

Ei saa asentaa kattoon.
Takmontage är inte tillåtet.
Ei tohi paigaldada lakkे.
Ceiling installation is not allowed.


Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Huollon saa suorittaa vain vallutettu sähköasentaja. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Liitännytjohtoa ei voi vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vaurioituu, on valaisin hävitettävä ja toimitettava keräyspisteenseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (▲).

Bryt av strömmen före installation eller service. Underhåll får endast utföras av kvalificerad elektriker. Denna monteringsanvisning skall sparas och finnas tillgänglig vid installation och framtida service. Anslutningsledningen kan inte bytas eller repareras. Om ledningen skadas skall armaturen förstöras. Den skadade armaturen är problemavfall och skall föras till mottagningspunkt för problemavfall. Endast originaldelar får användas. Ljuskälla kan inte bytas ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (▲).


Lülitä enne paigaldust ja hooldust vool välja. Hooldust voib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Käesolevat juhendid tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusti ühendusjuhet ei saa vahetada ega parandada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti utiliseerida. Kasutage vahetusel ainult originaaloosi. Valgusalikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusalikas on katki (▲).

Switch off the current before installation or service. The maintaining should be done only by a qualified electrician. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced: if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Use only original parts to substitute. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (▲).


Pinta-asennus | Ytmontage | Pindpaigaldus | Surface mounting

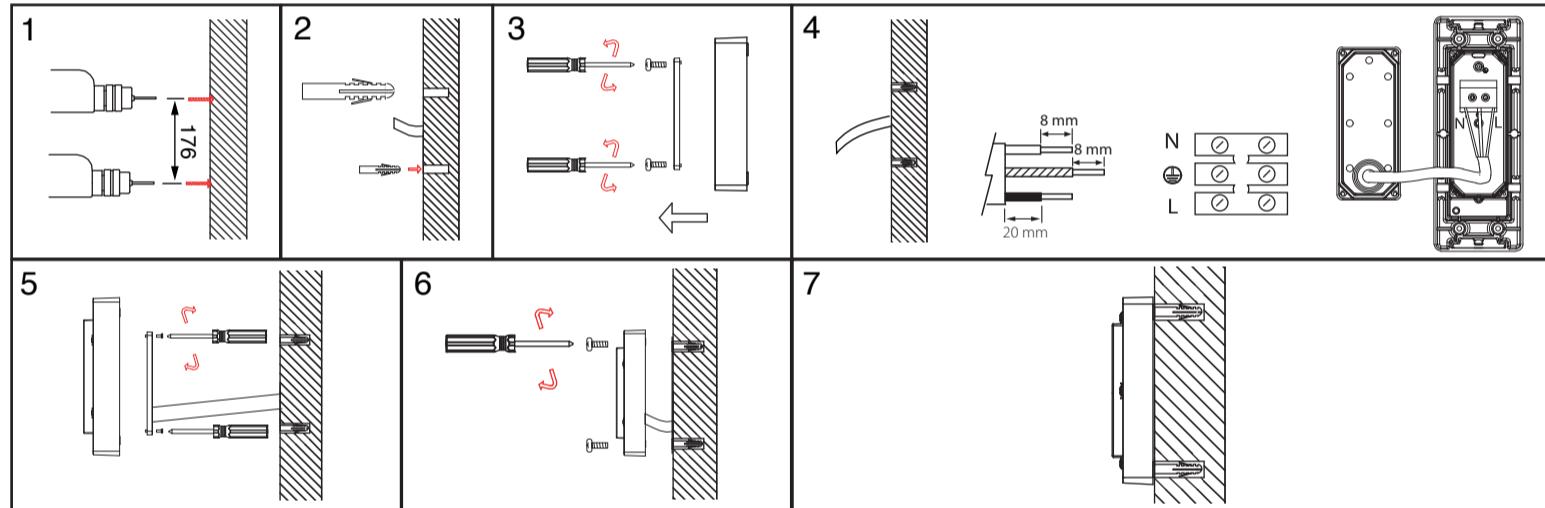

Uppoasennus | Infädd montage | Süvispaigaldus | Recessed mounting

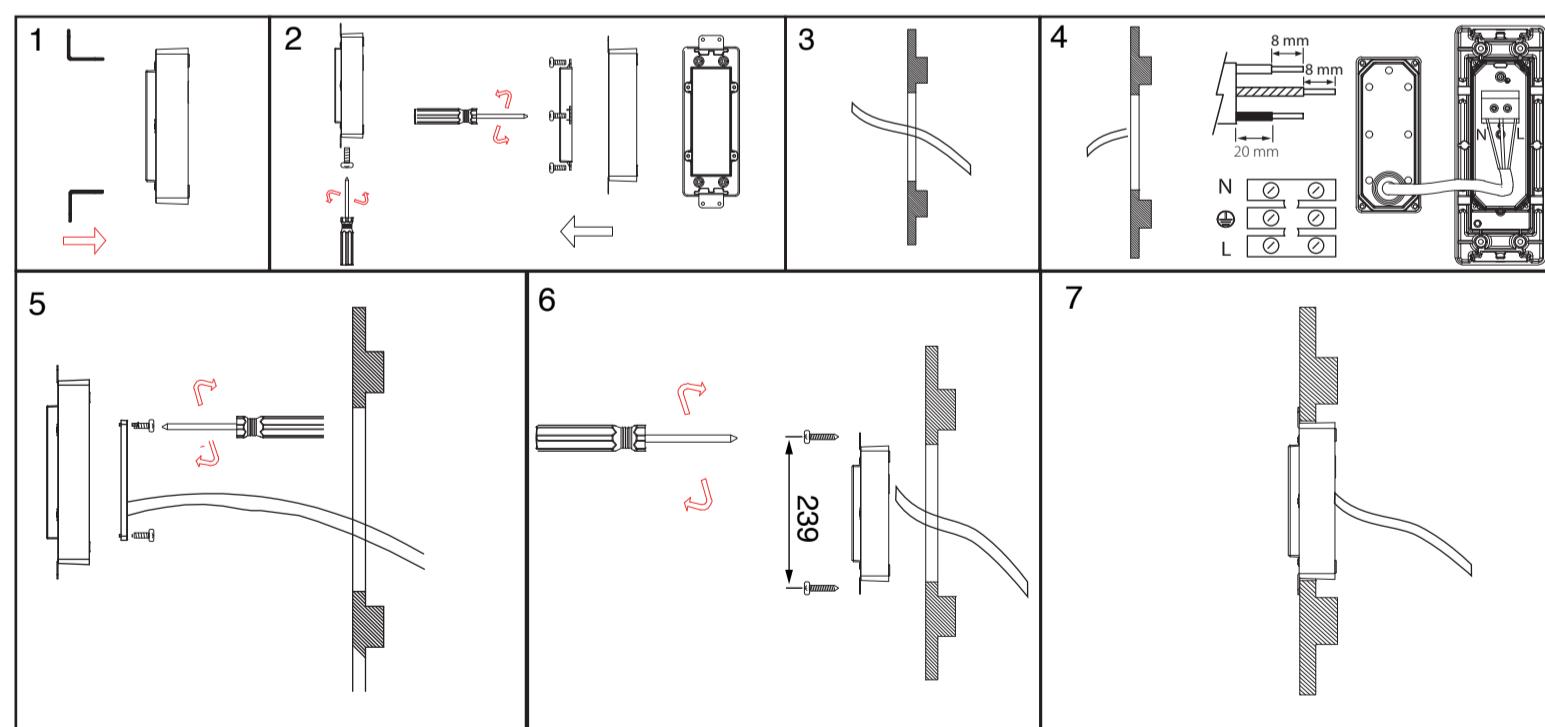

NRO	E-NR	KOODI KOD / CODE	VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE	KG	GTIN	
4126226	7504078	A1SAAA	SAUNALED 260TRL LED 8W/827 500LM	leppä/al/ lepp/alder	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated IP65 LED 8W/827 500LM	1,436	6435200238832
4126227	7504079	A1SAAB	SAUNALED 320TRL LED 8W/827 500LM	leppä/al/ lepp/alder	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated IP65 LED 8W/827 500LM	1,170	6435200238856
4126228	7504080	A1SAAC	SAUNALED 180TRL LED 8W/827 500LM	leppä/al/ lepp/alder	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated IP65 LED 8W/827 500LM	1,278	6435200238870

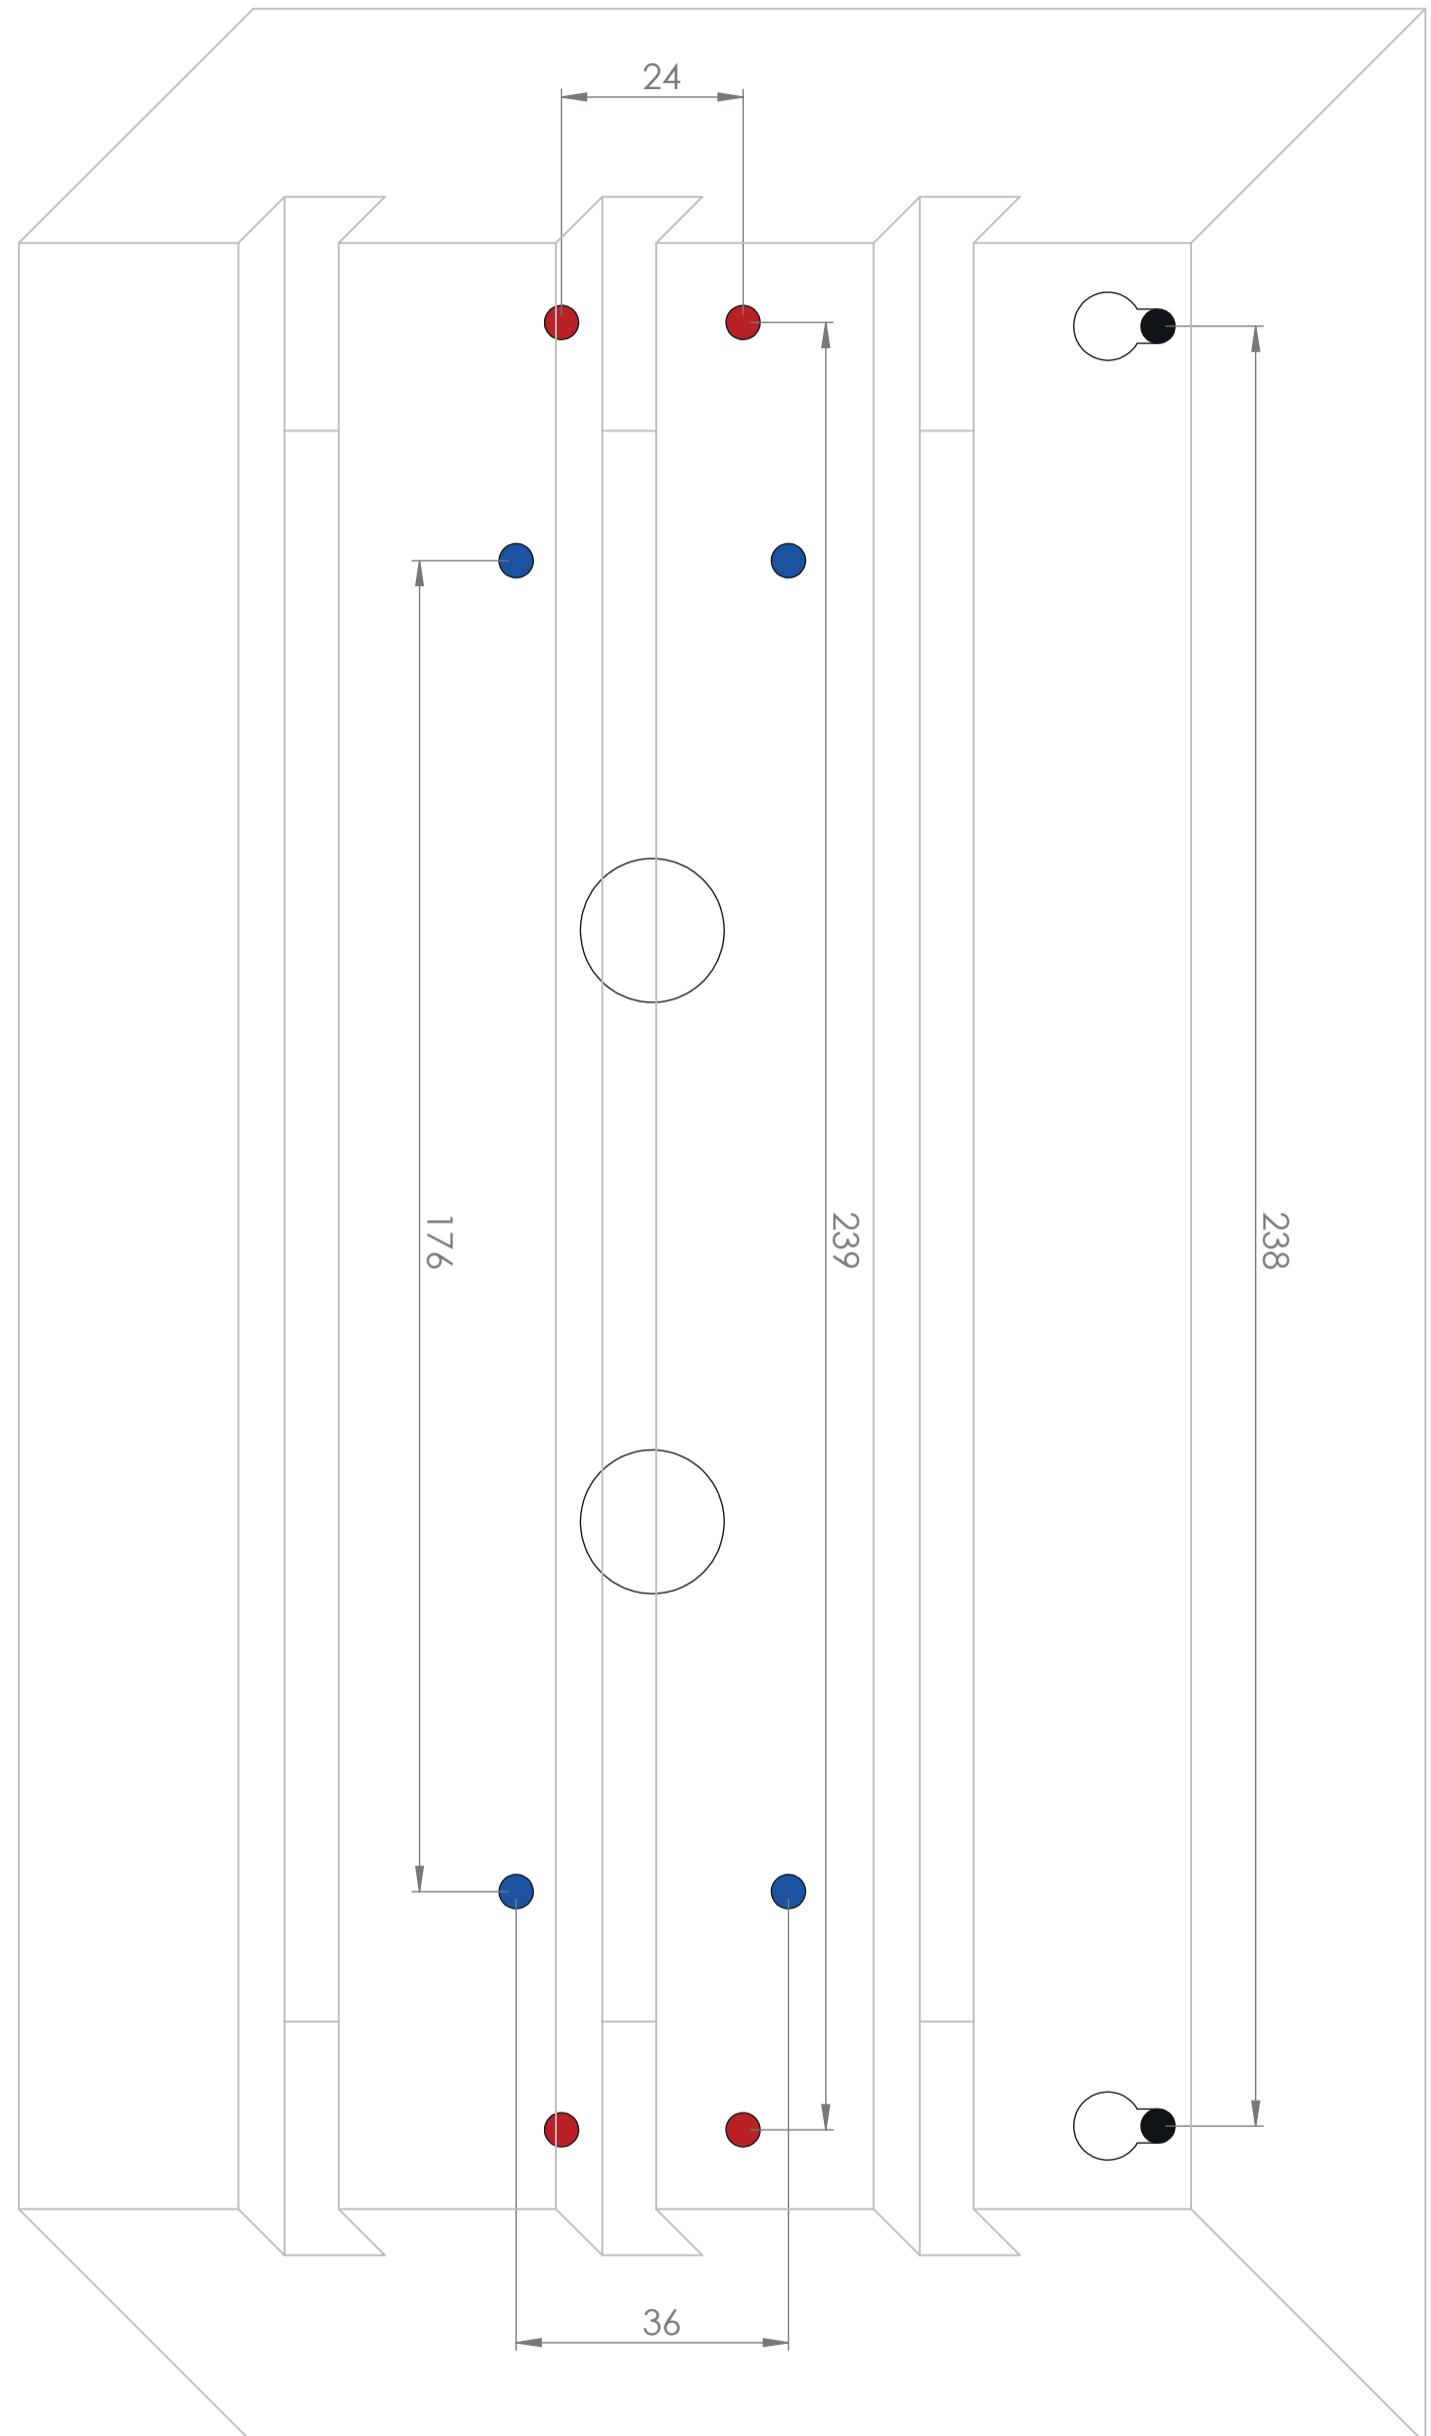


Varjostimen kiinnitys
Lampsärms montage
Raami paigaldus
Lampshades mounting



Uppoasennus
Infälld montage
Süvispaigaldus
Recessed mounting



Pinta-asennus
Ytmontage
Pindpaigaldus
Surface mounting



Läpivienti kaapelille
Genomföring av kabel
Kaabliavad
Cable feed-through