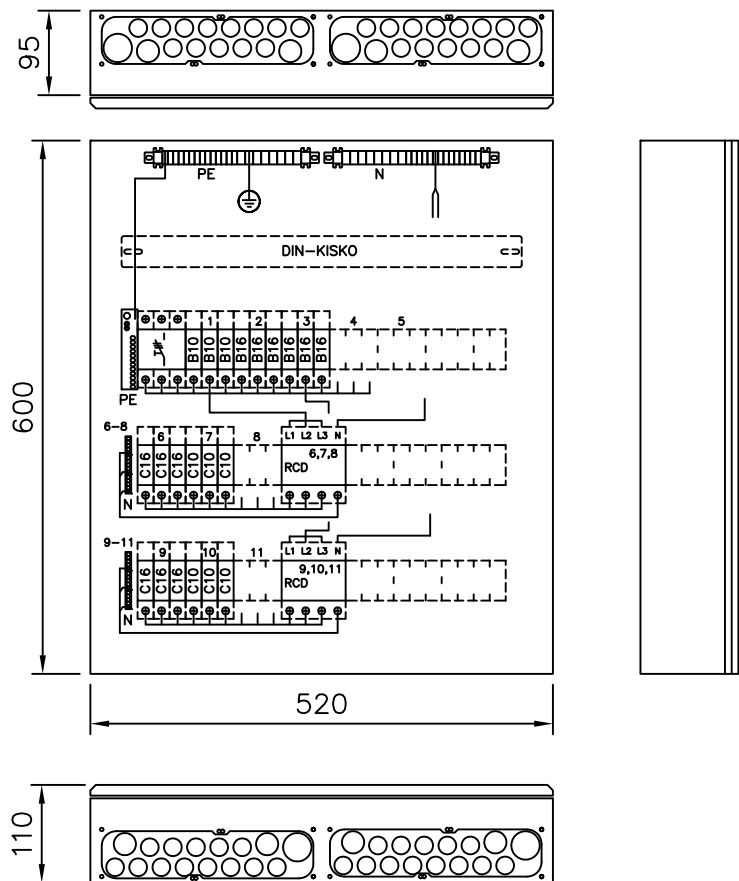


Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		PESSV 345.21	
SSTL nro		3301617	
EAN nro		6418677628726	
Nimellisvirta	I_{NA}	50	A
Nimellisjännite	$U_n (=U_i)$	400	V
Kotelointiluokka		IP20C	
Liittymisteho			kW
Massa		14	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...25 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimel- linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuiltä: Suojausluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			

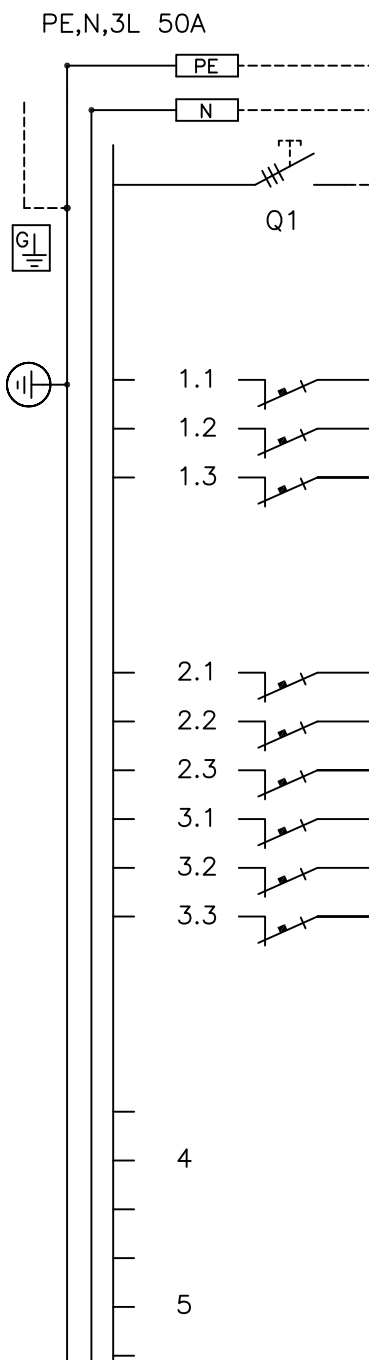



Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiiriin ruuviliitokset jälkikiristää

Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

Ryhmäkeskus johdonsuoja-automaateilla ja vikavirtsuojakytkimillä. Pinta- ja uppoasennukseen. Ovi vakiona

[illegible]

Rakennustoimenpide		Piiustusloji PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piiustuksen sisältö RYHMÄKESKUS RK	
		Pvm.	12.02.2016
		Muutos	
		Teki	JMa
		Tark.	
		Koodi	PESSV345-21_A
		 ENSTO FINLAND OY Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491	
		Mittakaava	Lehti Lehdistä 1 3
		Piiustusnumero	

Ryhmäkeskus johdonsuoja–automaateilla ja vikavirtsuojakytkimillä. Pinta– ja uppoasennukseen. Ovi vakiona									
Rakennustoimenpide	PE,N,3L 50A 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8 <								

