


Keskuksen mitoitussarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		EVS245.09P	
SSTL nro		3440362	
EAN nro		6438100369736	
Nimellisvirta	I_{NA}	25	A
Nimellisjännite	U_n	400	V
Kotelointiluokka		IP65	
Liittymisteho			kW
Massa		4,4	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...20 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimel- linen tasointen kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellisaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskulta: Suojausluokka II			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			

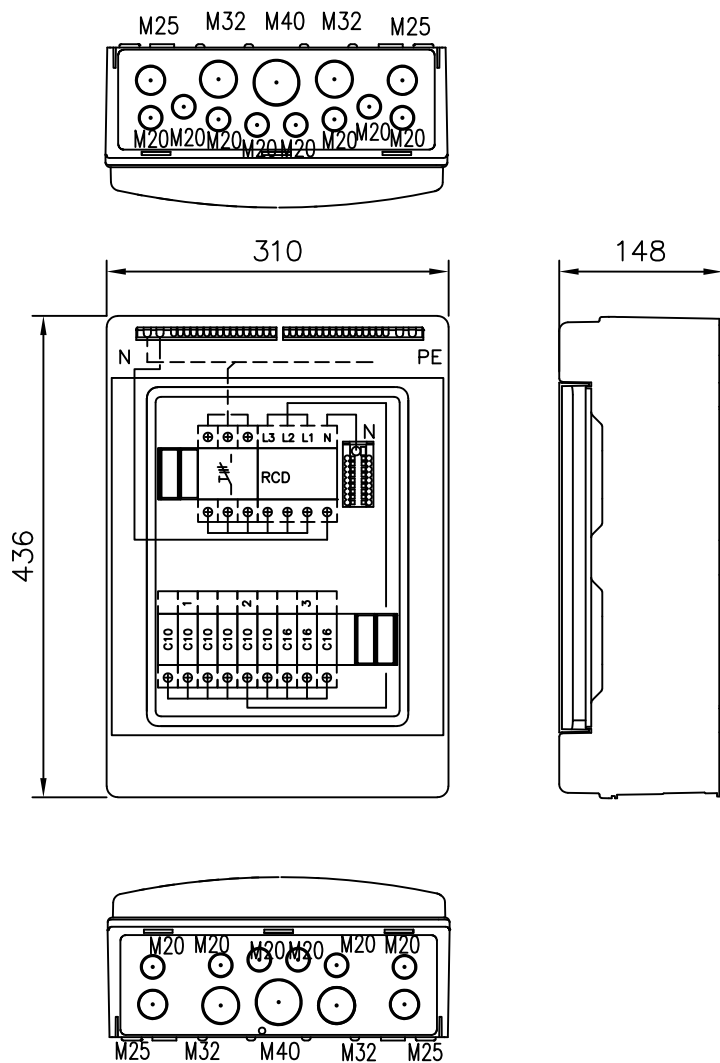

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiiriin ruuviliitokset jälkikiristää
Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle
ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

[illegible]

Rakennustoimenpide	Piiustuslaji PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	Pvm.	16.8.2019	
		Muutos		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö RYHMÄKESKUS RK	Teki	MH	
		Tark.		
		Koodi		
		EHPSV245—09P_A		
ENSIO ENSIO FINLAND OY Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491				
Piiustusnumero		Mittakaava	Lehti	Lehdissä
			1	1