


Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439–1 ja EN 61 439–3			
Tyyppi	EHN 140.00PS		
SSTL nro	3301663		
EAN nro	6438100366407		
Nimellisvirta	I _{nA}	35	A
Nimellisjännite	U _n	400	V
Kotelointiluokka IP20C			
Liittymisteho kW			
Massa 4 kg			
I _{nc} Nimellisvirta–piirit: ...20 A max.			
I _{cw} Oikosulkukestoisuus < 10 kA 1s			
Nimel– linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuilta: Suojausluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN– järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC–käyttöympäristö: A ja B			

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristää

Keskus altistuu kuljetusten aikana värinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

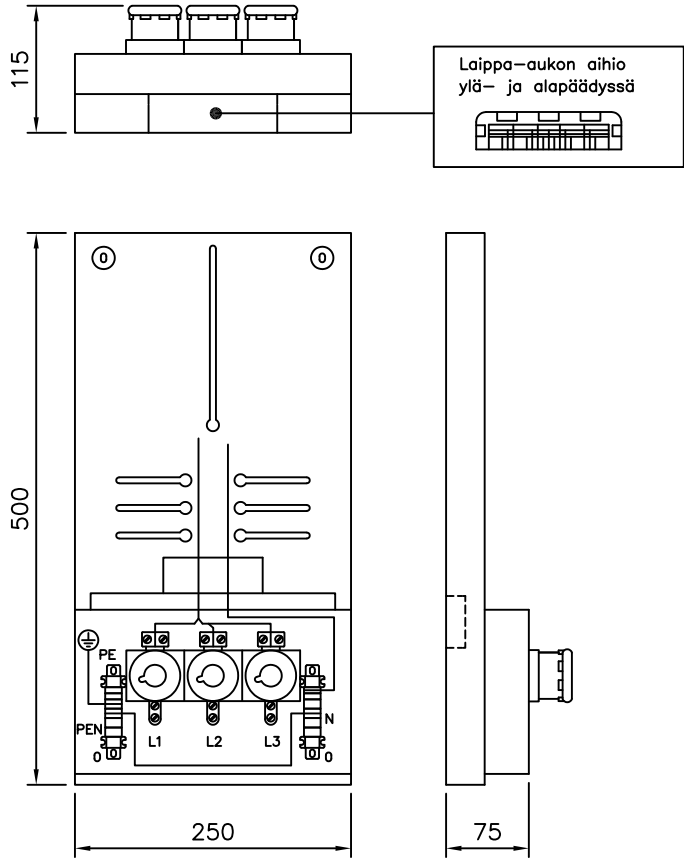

PE,N,3L 35A	Kaavio	Nimitys	A/A	Laji	mm ²
		Liittymisjohto	25/63		

Mittauskeskusosa					
PE,N,3L 35A	Kaavio	Nimitys	A/A	Laji	mm ²

Rakennustoimenpide		Piiustuslaji PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piiustuksen sisältö RYHMÄKESKUS RK	
		Pvm.	07.06.2019
		Muutos	
		Teki	JMa
		Tark.	
		Koodi	EHN140-00PS_A
ENSTO FINLAND OY Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491			
Piiustusnumero		Mittakaava	Lehti 1
			Lehdessä 1

Saneeraus mittauskeskusmoduli pinta-asennukseen: EHN140.00PS


- keskuksen pohjalevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskus pohjalevyssä on iso aukkoaihio, joka voidaan poistaa tarvittaessa
- kaapeleiden läpivientilaippa-aihiot keskuksen pohjalevyn ylä- ja alapäädyssä, keskuksen mukana toimitetaan 2 kpl PMR1116 läpivientilaippoja

Mittauskeskusmoduli on suunniteltu käytettäväksi seuraavien saneerausryhmäkeskusten kanssa:

- EHSV140.19PS
- EHSV140.21PS
- EHSV140.24PS


Mittauskeskusmodulin ja saneerausryhmäkeskuksen esimerkki asennuskuvat:

EHN140.00PS

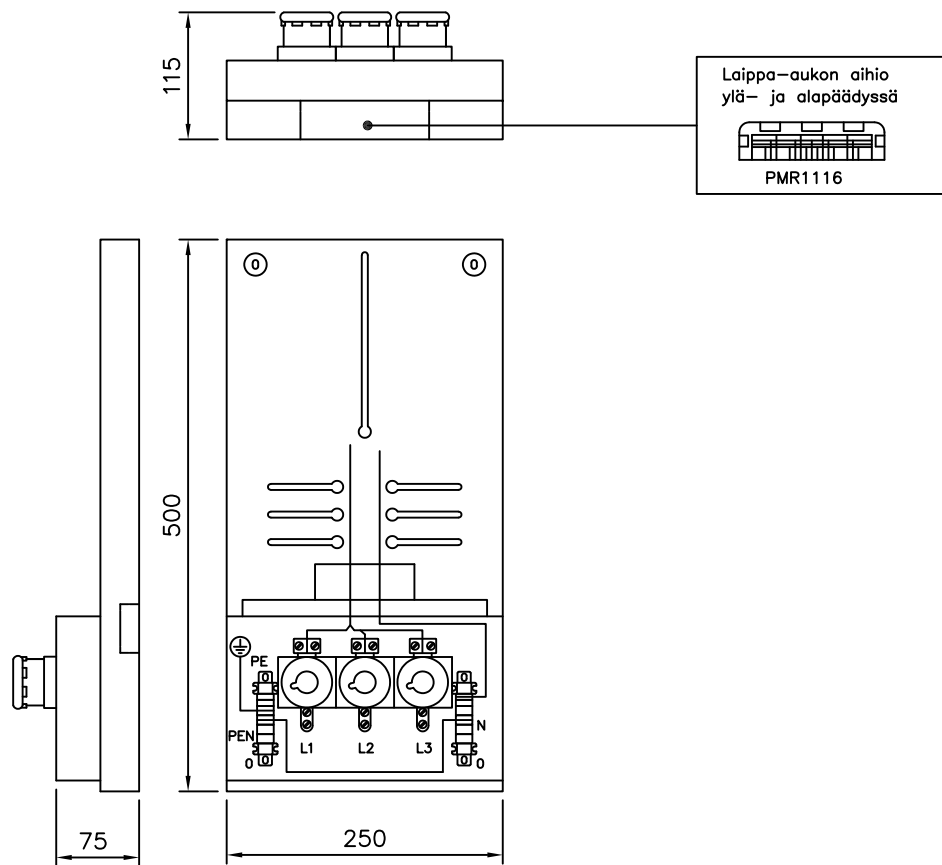


EHN140.00PS

EHSV140.19PS

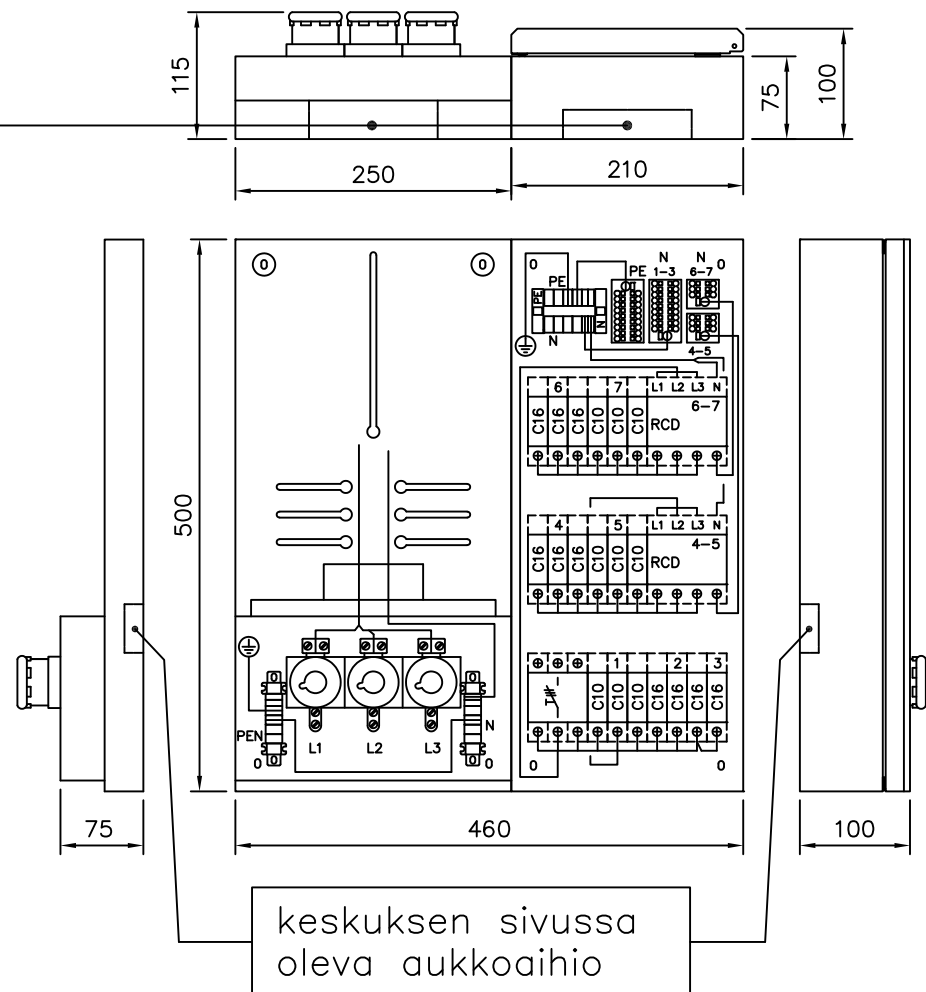

EHN140.00PS

EHSV140.21PS

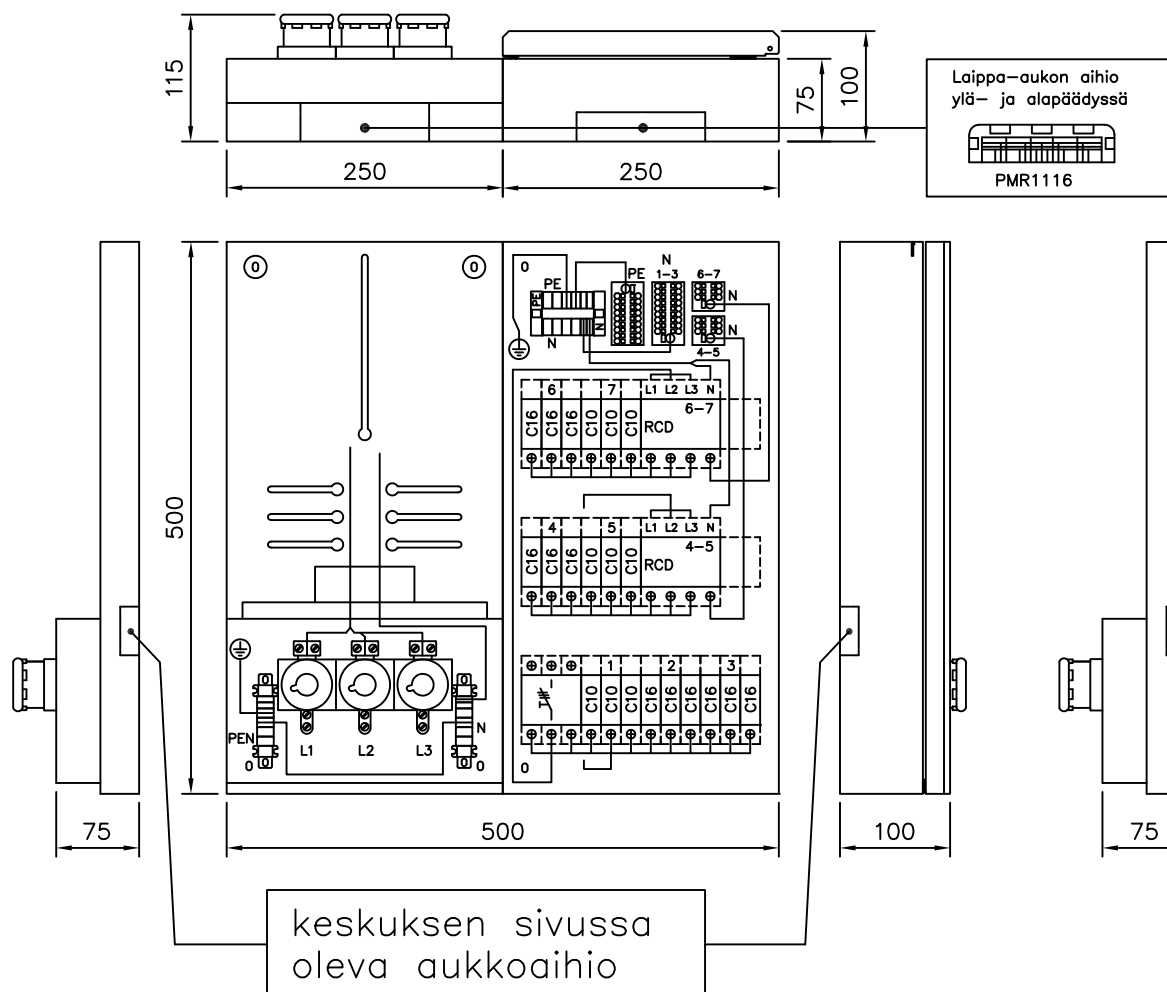

EHN140.00PS

EHSV140.24PS

