


PÄÄMAADOITUSKISKO  
(Ei keskuksessa)



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli | MK 6 kevi |
| Potentiaalin tasaus, antennivahv. | MK 6 kevi |
| Potentiaalin tasaus, putkistot    | MK 6 kevi |
| Potentiaalin tasaus, betoniteräks | MK 6 kevi |
| Perusmaadoituselektrodi           | Cu 16     |
| Perusmaadoituselektrodi           | Cu 16     |
| Suojajohdin                       | MK 6 kevi |


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Laji                 | MITTAUSKESKUS        |
| Tyyppi               | 1T-MK50J-O-EVC       |
| Sähkö nro            | 34 110 42            |
| I <sub>nA</sub> =50A | U <sub>n</sub> =400V |
| P <sub>n</sub> =     | P <sub>h</sub> =     |
| Kotelointi           | IP 34 Valm.vuosi     |

HUOM!  
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

| NRO | NIMITYS                                   | TARKENNUS | A/A         | mm <sup>2</sup> | N | PE |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|---|----|
|     | Ylijännitesuojat T2 OVRT23L40275PQS       |           |             |                 |   |    |
|     | Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50             |           |             |                 |   |    |
|     | Päävarokkeet                              | /63       |             |                 |   |    |
|     | Pääkytkin (63A)                           |           |             |                 |   |    |
| P1  | Energiamittari EQ B23112-100              |           |             |                 |   |    |
| X5  | Terra AC riviliittimet 35, 36, 37         |           |             |                 |   |    |
| 1F  | Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA          |           |             |                 |   |    |
|     | FH204A-40/0.03                            |           |             |                 |   |    |
| 1F3 | PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)               | C16       |             |                 |   |    |
| 1F2 | PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)               | C16       |             |                 |   |    |
| 1F1 | PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)               | C16       |             |                 |   |    |
| 2F3 | PISTORASIA 1x16A+N+PE (2X3)               | C16       |             |                 |   |    |
| 2F2 | PISTORASIA 1x16A+N+PE (2X2)               | C16       |             |                 |   |    |
| 2F1 |                                           | C10       |             |                 |   |    |
|     | Alakeskus lähtö Cu25                      |           |             |                 |   |    |
| 5F  | Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16A, 30 mA |           |             |                 |   |    |
|     | DS203NC-C16A30                            |           |             |                 |   |    |
| 5F3 | Sähköautonlataus                          | C16       |             |                 |   |    |
| 5F2 | Sähköautonlataus                          | C16       | Max: 5x16Cu |                 |   |    |
| 5F1 | Sähköautonlataus                          | C16       |             |                 |   |    |

|                     |
|---------------------|
| KESKUKSEN VARATILAT |
| Yhteensä 7 mod      |

|                  |
|------------------|
| KESKUKSEN MITAT  |
| Leveys : 400 mm  |
| Korkeus: 1600 mm |
| Syvyys : 170 mm  |

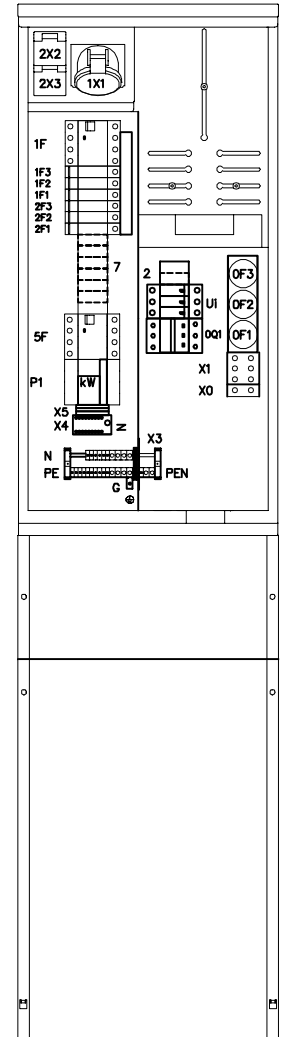

LÄHTÖ:  
HTKC-25 laippa läpiviennit seuraavat:  
1x20-26mm+16x8-14mm+4x14-20mm  
+4x5-7mm  
SYÖTTÖ:  
Multilaippa kaapelille 20-54

|                 |            |                  |          |           |                     |                      |
|-----------------|------------|------------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|
| Työ nro         | Ark. koodi | IT-MK50J-O-EVC-A | KESKUS   | MK 1      | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Työpiir:             |
| Pvm. 10.05.2021 | Suunn. PP  | Tark. JK         | Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | Rakennuskohde       | Loppupiir.           |
|                 |            |                  |          |           |                     | Tall.koodi 3411042-K |
|                 |            |                  |          |           |                     | Lehti 01 Lehdessä 01 |
|                 |            |                  |          |           |                     | Piirustus nro        |