



Putkikytkennät

Asuintilojen lämmityksen menoputki kytketään NIBE F470 putkiliitäntään XL1 ja paluu kytketään putkiliitäntään XL2. Kosteiden tilojen lattialämmityksen menoputki kytketään NIBE F470 putkiliitäntään XL8 ja paluuputki kytketään paisuntasäiliön yhteen kautta. Lämpökäyrän 2 käyttäminen edellyttää lisävarusteen ECS 40/41 kytkemistä.

Toiminta ja säädöt

Asuintilojen ja tuloilman lämmitystä ohjataan lämpökäyrällä 1. Vesivirta tuloilmapatterin lävitse säädetään säätöventtiilillä (RN1).

Kosteiden tilojen lattialämmitystä ohjataan lämpökäyrällä 2. Lämpökäyrä 2 voi poiketa lämpökäyrästä 1.

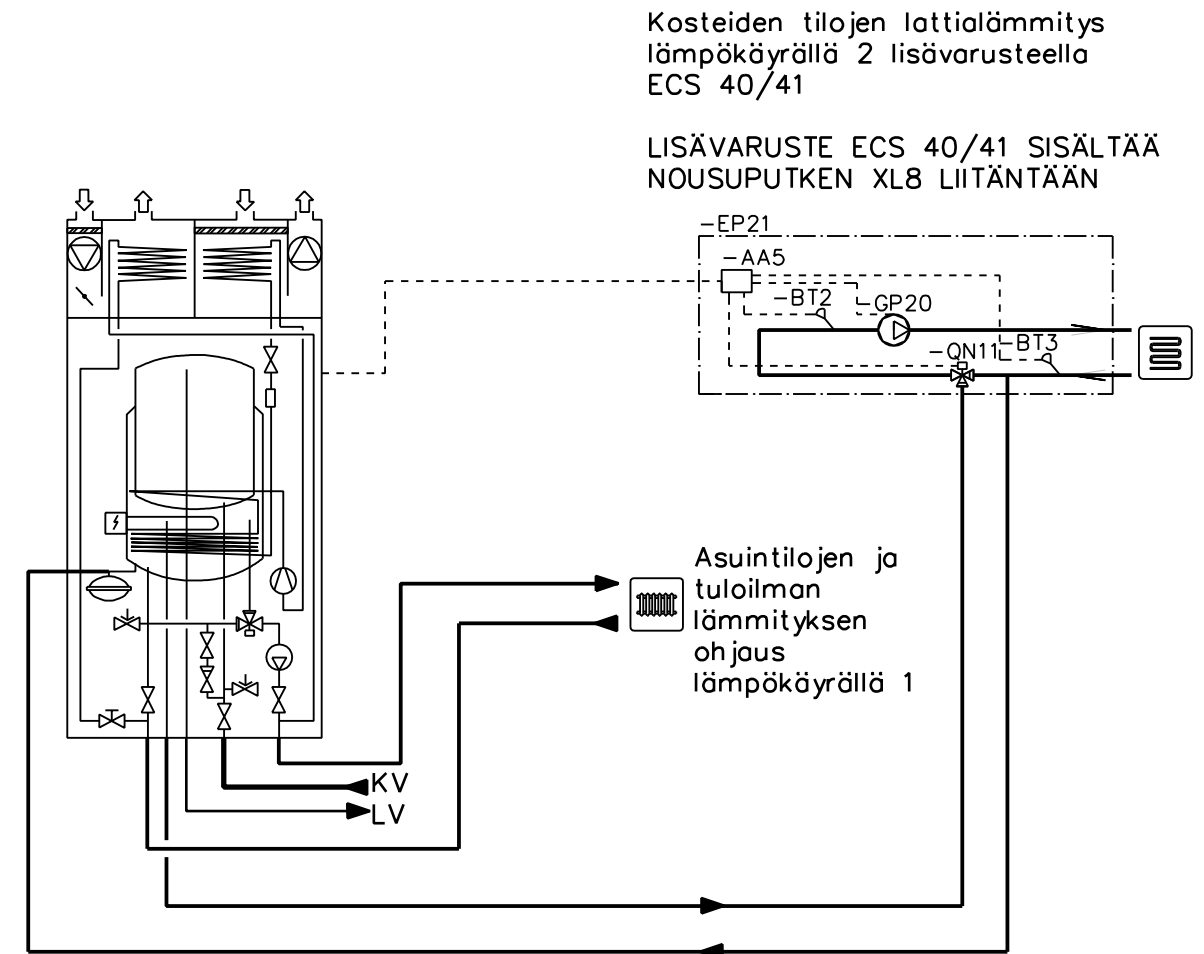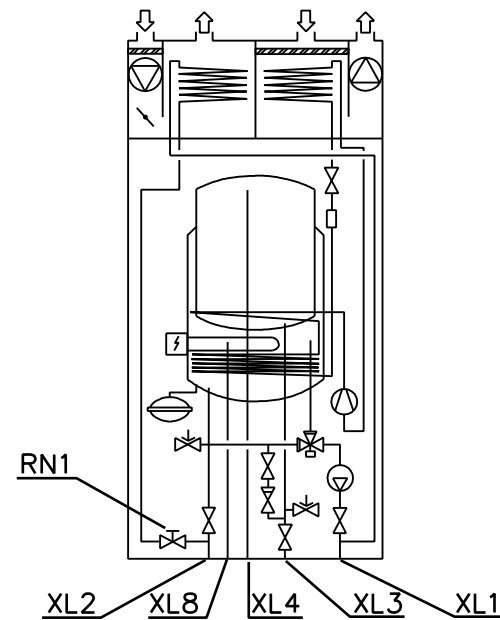

HUOM! Tämä on esimerkkikytkentä.
Lopullinen kytkentä tulee aina
suunnitella voimassa olevien asetusten
ja määräysten mukaan.

SUUNN. PIIRT.
PVM. 30.1.2017
ALLEKIRJOITUS

KYTKENNÄN PERIAATEKAAVIO
NIBE F470

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS
LVI
LEHTI 1 LEHDISTÄ 3 TILAAJAN N:O

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS