


Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439–1 ja EN 61 439–3			
Tyyppi	EHPSV 122.09		
SSTL nro	33 033 89		
EAN nro	6410033033892		
Nimellisvirta	I _{nA}	25	A
Nimellisjännite	U _n	400	V
Kotelointiluokka IP30D			
Liittymisteho			kW
Massa			2,2 kg
I _{nc} Nimellisvirta–piirit: ...20 A max.			
I _{cw} Oikosulkukestoisuus < 10 kA			
Nimel– linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuilta: Suojausluokka II			
Maadoitusjärjestelmä: TN– järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC–käyttöympäristö: A ja B			
Muutos C 18.06.2008			
Keskuksen nimellisvirta muutos: 32 A -> 25 A.			

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristää

Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

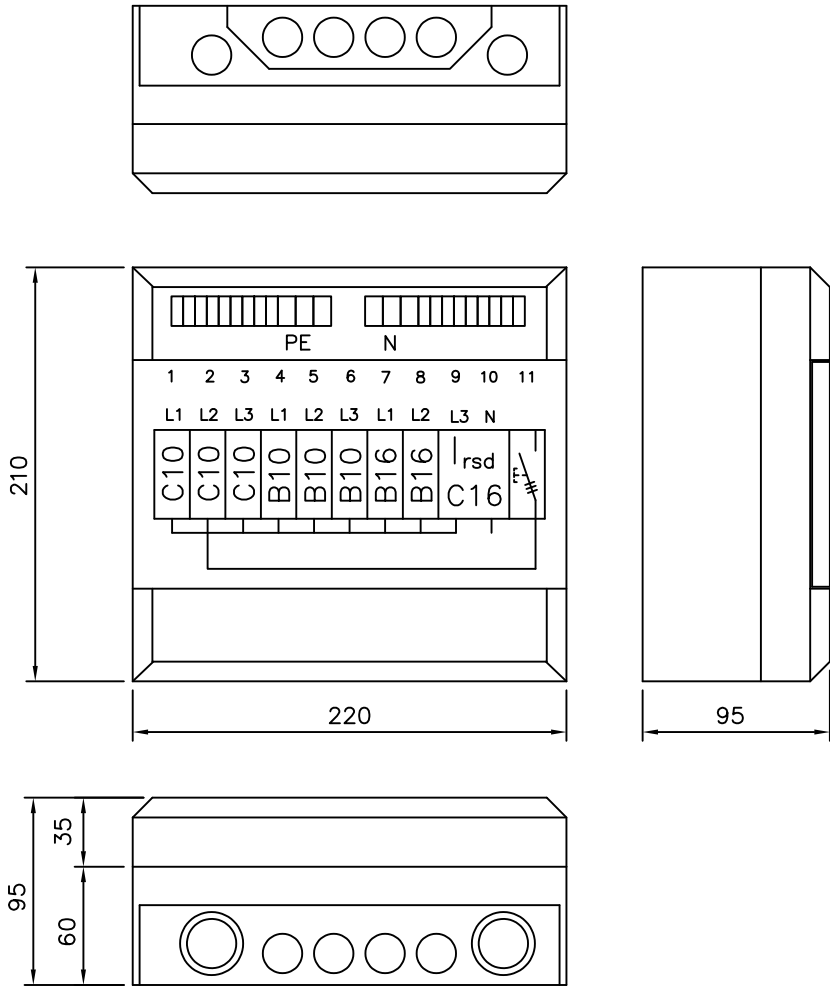

EHPSV 122.09 33 033 89

PE,N,3L 25A		Kaavio	Nimitys	A/A	Laji	mm ²
			Nousujohto			
		L1		C10		
		L2		C10		
		L3		C10		
		L1		B10		
		L2		B10		
		L3		B10		
		L1		B16		
		L2		B16		
		N				
		L3		C16		

[illegible]