

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
CW Roofing Nails HDG, CW Roofing Nails A2
2. Aiottu käyttötarkoitus: Puurakenteiden kantaviin liitoksiin
3. Valmistaja: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Valtuutettu edustaja: N/A
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: 3
6. a) Yhdenmukaistettu standardi: EN 14592:2008+A1:2012
Ilmoitettu laitos:
- STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. [1015], Tovarni 5, 466 21 JABLONEC nad Nisou, Czech Republic
7. Ilmoitetut suoritustasot: Tuote on taulukossa 1 ilmoitettujen perusominaisuuksien mukainen

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.11.2023



Paslode 16° Wire Collated Roofing Nails

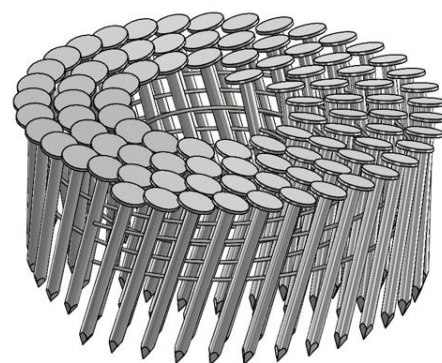

Symboli	Pinnoite	Käyttö-luokka	Korroosiosuojaus	Materiaali	Terässtandardi
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm Zinc	AISI 1008	ASTM A510
	A2 - STAINLESS STEEL	3	-	A2	EN 10088-1

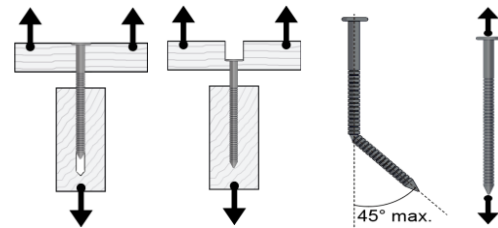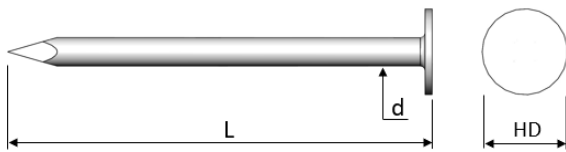

Taulukko 1: Perusominaisuudet

Varren profilointi	Naulan halkaisija	Naulan pituus	Varren profiloinnin pituus	Kannan halkaisija/ pinta-ala	Naulan kärjen pituus	Ulosveto	Kannan läpiveto	Taivutus momentti	Ominais- lujuus
	d	L	L _{profile}	HD		f _{ax,k}	f _{head,k}	M _{y,k}	F _{tens,k}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm/mm ²]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[Nmm]	[kN]

● CW Roofing Nails HDG

SILEÄ	3,0	19 - 45	N/A	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD
KAMPA	3,0	19	5	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD

● CW Roofing Nails A2

KAMPA	3,0	25	N/A	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD
-------	-----	----	-----	----------	-----	-----	-----	------	-----

Ilmoitetut arvot EN 14592:2008 + A1:2012

Langan vetolujuus, f_u min. 600 tai 700 N/mm²

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

NPD = Ei määriteltyä lujuutta